DETALHE DO HIDRANTE SIMPLES

SEM ESCALA

Símbolo: quadrado – Fundo: vermelho
Pictograma: fotoluminescente Conforme IT 20

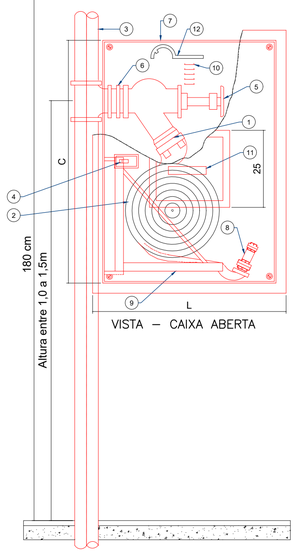

LEGENDA

1. Adaptador storz ø63xø40mm;
2. Mangueira de fibra sintética ou vegetal com revestimento interno de barracha, diâmetro e comprimento conforme memorial, uniões de engate ráp
3. Tubo fg ø63mm;
4. Trinco giratório ou tipo lingueta;
5. Registro angular globo 45° ø63mm;
6. Niple F.G. ø63mm;
7. Abrigo para mangueira, tipo embutir, em chapa dobrada # 20 MSG, nas dimensões indicadas em tabela;
8. Esguicho DN regulável, diâmetro igual ao da mangueira, junta de engate rápido, requinte conforme memorial;
9. Cesto basculante móvel para mangueira;
10. Aletas para ventilação;
11. Visor com a inscrição "INCÊNDIO";
12. Duas chaves para conexão "storz".

DIMENSÕES DAS CAIXAS PARA HIDRANTE INTERNO				
Ø MANG. mm	COMP. MANG. m	LARG. cm	ALTURA cm	PROF. cm
38	15	45	75	17
38	2 x 15	60	90	17
63	15	60	90	17
63	2 x 15	80	90	17
38	20	45	75	17
63	20	60	90	17

Símbolo: quadrado – Fundo: vermelho
Pictograma: fotoluminescente Conforme IT 15

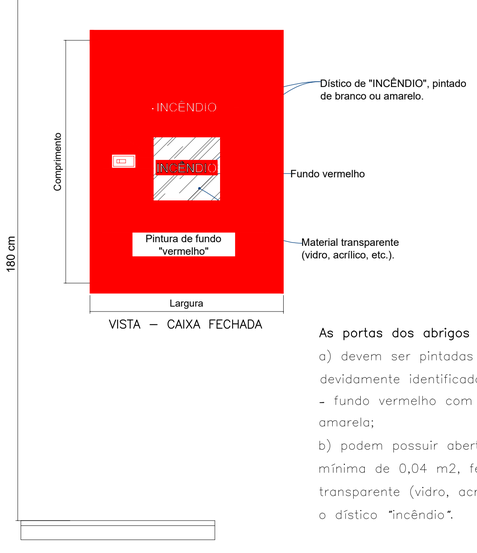

As portas dos abrigos dos hidrantes:

a) devem ser pintadas na cor vermelha devidamente identificadas com o dístico "incêndio" - fundo vermelho com inscrição na cor branca ou amarela;

b) podem possuir abertura no centro com área mínima de 0,04 m2, fechada com material transparente (vidro, acrílico, etc.), identificado com o dístico "incêndio".

DETALHE DA INSTALAÇÃO DE EXTINTORES PORTÁTEIS EM PAREDES

SEM ESCALA

Símbolo: quadrado – Fundo: vermelho
Pictograma: fotoluminescente Conforme IT 20

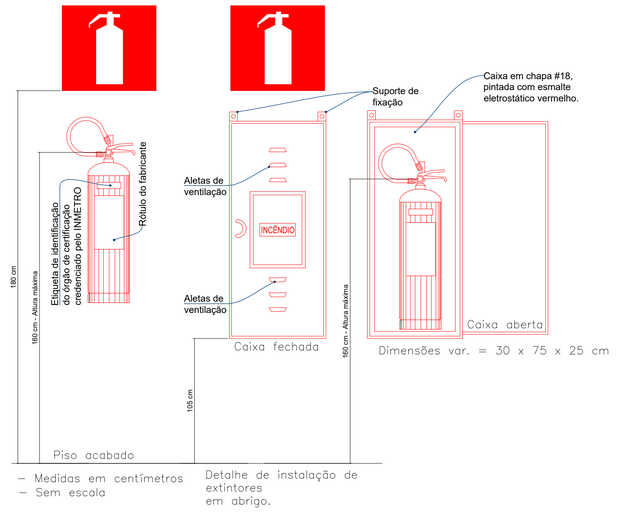

– Medidas em centímetros
– Sem escala

Detalhe de instalação de extintores em abrigo.

NBR 15.808/2013 – Extintores de incêndio portáteis.

DETALHE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA

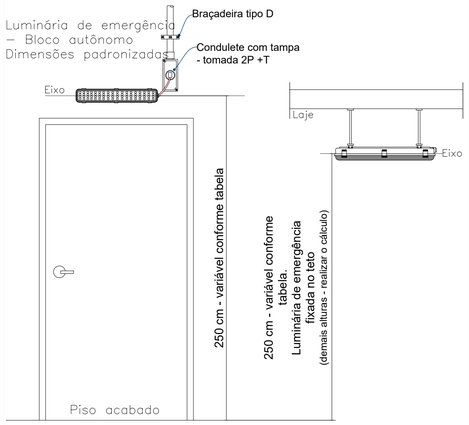

Conforme Tabela 1 da NBR 10898 Intensidade máxima para evitar o ofuscamento.	Altura do ponto de luz em relação ao nível do piso	Intensidade máxima do ponto de luz	Luminância ao nível do piso
	(m)	cd	cd/m²
	2,0	100	25
	2,5	400	64
	3,0	900	100
	3,5	1600	131
	4,0	2500	156
	4,5	3500	173
	5,0	5000	200

NOTA – As unidades integram o Sistema Internacional de Unidades (SI, conforme a NBR 5456).

DETALHE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA

Forma: quadrada ou retangular
Cor do fundo (cor de segurança): verde
Cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente Margem (opcional): fotoluminescente

DETALHES CENTRAL DE GLP

SEM ESCALA

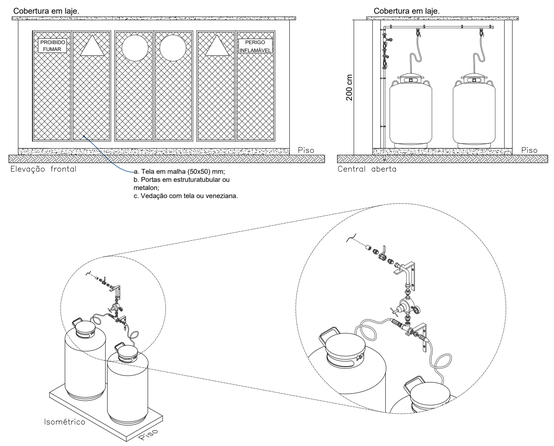

LIGAÇÃO INDEPENDENTE DAS BOMBAS DE INCÊNDIO

SEM ESCALA

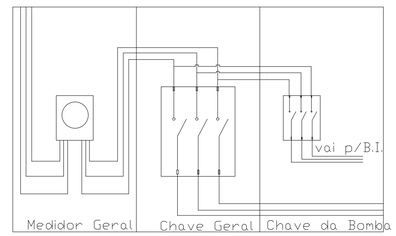

RGSE PROJETOS E ENGENHARIA

PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
Rua Rubi 101 - Jd. dos Camargos. Barueri - SP.
CNPJ 38.880.696/0001-60 CREA 038.07.24

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA	FOLHA: 03
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA Rua Prefeito Cido Franco, s/n - Jardim Maria Paula, RIO GRANDE DA SERRA - SP	
ETAPA: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DETALHES GERAIS	

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ARQ	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREA:	ART:	DESENHO:	ASS:	ESCALA:	REVISÃO:
00	MAR/2024	EMISSÃO INICIAL	PB-ITA-TERM-BOMB-FL03_05-REV000	CINTIA HARUMI SICITO	5061006491		CINTIA HARUMI SICITO		INDICADA	00